



CERTIFICAT DE CONSTANTĂ A PERFORMANȚEI

În conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele de construcție sau CPR), acest certificat se aplică produsului de construcție

IRIS8 B, Latite1 B, Latite8 B, Kassite8B, IRIS8 (1-8) B, iRIS (1-8) B IRIS8 S, Latite1 S, Latite8 S, Kassite8 S, IRIS8 (1-8) L S, IRIS (1-4) L P, IRIS8 S

(poate funcționa cu cutie mică) IRIS8 Ext, Latite8 S Ext, Kassite8 S Ext, IRIS (1-8) Ext, iRIS8 S Ext (poate funcționa cu cutie mare sau mică) Repetor IRIS/SIMPO, IRIS8 (0) S, Latite8 (0) S, Kassite8 (0) S, iRIS8 (0)

plasat pe piață sub numele sau marca comercială a

Teletek Electronics JSC !

2, Str. Iliyansko Shose, NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria

și produs în fabrica de producție

Teletek Electronics JSC

2, Str. Iliyansko Shose, NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria

Acest certificat atestă că toate dispozițiile referitoare la evaluarea și verificarea constanței de "performanța descrisă în Anexa ZA a standardelor" a

EN 54-2: 1997, EN 54-2: 1997/AC: 1999, EN 54-2: 1997/A1: 2006,

EN 54-4: 1997, EN 54-4: 1997/AC: 1999, ‘ ‘

EN 54-4: 1997/A1: 2002, EN 54-4: 1997/A2: 2006

Acest certificat a fost emis pentru prima dată pe 6 noiembrie 2023 și va rămâne valabil atâta timp cât nici standardul armonizat, produsul de construcție, metodele AVCP sau condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de produsul notificat

Nova Dubnica, 6 noiembrie 2023

05 4 7 05

EVPU a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Republika Slovenská, nou evpu sk
 Pagina 1 / 4 FCO 425-13 Rev.1

Michal M i '2 i a k

Anexa nr. 1 la Certificatul nr. 1293 - CPR - 0790 Rev.1 din 6 noiembrie 2023

Specificații tehnice IRIS8 este un panou de incendiu analogic adresabil cu o acoperire maximă de 200 de zone și conectând 1 până la 8 bucle. Panoul suportă două protocoale de comunicație: System Sensor seifies 200/500 (Buclea SS) și Teletek Electronics (Buclea TTE) în funcție de tipul de dispozitive utilizate. În configurația panoului IRIS8 pot fi implementate atât buclele SS, cât și TTE în același timp. Un număr arbitrar de dispozitive poate fi adăugat la fiecare zonă, asigurând astfel adaptarea ușoară a sistemului la orice tip de configurație.

Fiecare Buclea SS oferă până la 99 de detectoare și 99 de module. Fiecare Buclea TTE oferă până la 250 de dispozitive (detectoare și module, indiferent de tip).

Versiuni ale panoului

Panoul de alarmă de incendiu analogic adresabil IRIS8 este disponibil în versiuni:

- IRIS8 S — Panoul este montat într-o carcasă cu capac plastic separat și fund metalic.
- IRIS8 Ext — Panoul extinde buclele conectate posibile de la 4 la 8 și este montat sub panoul IRIS8 S.
- IRIS8 B — Cutia metalică care conține atât panoul IRIS8 S, cât și panoul IRIS8 Ext.
- IRIS/SIMPO Repeater — Panoul repetor

Variante

derivate: Cutie IRIS8 B, Latite1 B, Latite8 B, Kassite8B, IRIS8 (1-8) B, iRIS (1-8) B
mare: Cutie mică: S, Latitel S, Latite8 S, Kassite8 S, IRIS8 (1-8) L S, IRIS (1-4) L P, iRIS8 S

Cutii suplimentare:

Cutie de extensie (poate funcționa cu cutie mică):

IRIS8 Ext, Latite8 S Ext, Kassite8 S Ext, IRIS (1-8) Ext, iRIS8 S Ext


Repetor (poate funcționa cu cutie mare sau cutie mică):

IRIS/SIMPO Repeater , IRIS8 (0) S, Latite8 (0) S, Kassite8 (0) S, iRIS8 (0)

Specificații tehnice generale

- Bucle — de la 1 la 8 bucle (Buclea SS și/sau Buclea TTE într-o combinație aleatorie)
- Până la 99 de detectoare și 99 de module pe Buclea SS
- Până la 250 de dispozitive (detectoare și module, indiferent de tip) pe Buclea TTE
- Zone — 200 de zone afișate
- Extensor de intrare/ieșire monitorizat — 4 (Sirenă, Incendiu, Defecțiune și Protecție împotriva incendiilor) Mender de intrare/ieșire necontrolat — 4 programabile, 30V/10A Afișaj — afișaj grafic TFT 800x480 (154.1x85.9 mm) cu panou tactil
- Ceas în timp real Până la 250 de intrări/ieșiri programabile Ext. pe panou
- Funcție cuprinzătoare de mod zi/noapte
- 2 pași ai nivelurilor de alarmă (T1 și T2) Bazat pe utilitarul grafic de configurare Windows prin Ethernet sau USB
- Opțiune de panou fără buclă (repetor)

Nova Dubnica, 6 noiembrie 2023



Michal Mišiak

Anexa nr. 2 la Certificatul nr. 1293 - CPR - 0790 Rev.1 din 6 noiembrie 2023

Dimensiuni Greutate IRIS8 S

+ Ext. (fără bateria Greutate eryl).....	15 kg
IRIS8 B (fără bateria eryl).....	15 kg
Dimensiuni IRIS8 E.....	43 0/330/120 mm
Dimensiuni IRIS8 B.....	430/33 0/120 mm
Dimensiuni IRIS8 B.....	43 0/660/120 mm

Power Supply

În condiții normale de funcționare, panoul de incendiu este alimentat de linia de tensiune de rețea. În cazul pierderii liniei de tensiune de rețea, panoul de incendiu este echipat cu o baterie reîncărcabilă. Caracteristicile sursei principale de alimentare sunt următoarele:


Putere de rezervă Supply.....	4 loops — 1 baterie, 8 bucle — 2 baterii, 12V/ 18Ah, tip cu plumb sigilat
Rezistența bateriei e.....	< 0,3 Ohm
interne Electrică ou.....	4 bucle 14,8 A, 8 bucle 29,6 A

Incorporând următoarele unități modulare în panoul de control IRIS8:

Cutie principală: 1. Modul IRIS8
uPC 2. Modul IRIS8 LCD 3.
Modul IRIS8 Ieșiri 4. Modul IRIS8
Releu 5. Modul Comunicații 6.
Extensor de buclă IRIS8 TTE 7.
Modul PSU8 8. Opțional - Modul
Rețea Redundantă

Cutie de expansiune:

1. Modul IRIS8 Ieșiri2
2. Extensor de buclă IRIS8
3. TTE Modul PSU8



Nová Dubnica, 6 noiembrie 2023


Michal M i ê i a k

0 5 4 7 0 6


Anexa nr. 3 la Certificatul nr. 1293 - CPR - 0790 Rev.1 din 6 noiembrie 2023

Lista funcțiilor opționale cu cerințele incluse în c.i.e																																															
Descrierea clauzei																																															
1.1	Leșire către dispozitivul de alarmă de incendiu		☒																																												
7.9	Leșire către echipamentele de rutare a alarmei de incendiu		☒																																												
7.10.3	Leșire către echipamentele de protecție împotriva incendiilor		☒																																												
7.10.4	Monitorizarea defectelor echipamentelor de protecție împotriva incendiilor		☒																																												
7.11	Delimitarea leșirilor		☒																																												
7.12.2	Dependențe de mai mult de un semnal de alarmă - t e y dependență		☒																																												
7.13	Contor de alarmă		☐																																												
8.3	Semnale de defect de la puncte		☒																																												
8.4	Pierdere totală a alimentării		☐																																												
8.9	Leșire către echipamentele de avertizare a defectelor		☒																																												
9.5	Dezactivarea punctelor adresabile		☒																																												
10	Condiție de testare		☒																																												
11	Interfață standardizată de intrare/ieșire		☐																																												
Informații suplimentare: OF - DA, 0 - NU																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Specificație tehnică armonizată</th> <th>Performanță</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caracteristici esențiale</td> <td>EN 54-2:1997 EN 54-2:1997 /AC:1999</td> <td>EN 54-4:1997 EN 54-4:1997 /AC:1999</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">EN 54-4:1997 /A1:2002 EN 54-4:1997 /A2:2006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Performanță în condiții de incendiu</td> <td colspan="2">cl. 4, 5, 7 Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Performanța sursei de alimentare</td> <td colspan="2">cl. 4, 5, 6 Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Întârzierea de răspuns (răspuns cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12)</td> <td colspan="2">Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiabilitatea operațională cl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11=N/A, 12, 13, 14 cl. 4, 5, 6, 7, 8</td> <td colspan="2">Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns: rezistența la temperatură</td> <td>cl. 15.4</td> <td>cl. 9.5 Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilitatea operațională v: rezistență la vibrații cl.15.6,15.7,15.15</td> <td colspan="2">cl. 9.7, 9.8, 9.15 Aprobat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilitatea operațională y y</td> <td colspan="2">cl. 15.8, 15.9 până la 15.12=N/A, 15.13 cl. 9.9, 9.10 până la 9.13=N/A aS'</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate cl. 15.5, 15.14 cl. 9.6, 9.14</td> <td colspan="2">Aprobat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Specificație tehnică armonizată		Performanță	Caracteristici esențiale	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997 /AC:1999	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997 /AC:1999			EN 54-4:1997 /A1:2002 EN 54-4:1997 /A2:2006			Performanță în condiții de incendiu	cl. 4, 5, 7 Aprobat			Performanța sursei de alimentare	cl. 4, 5, 6 Aprobat			Întârzierea de răspuns (răspuns cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12)	Aprobat			Fiabilitatea operațională cl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11=N/A, 12, 13, 14 cl. 4, 5, 6, 7, 8	Aprobat			Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns: rezistența la temperatură	cl. 15.4	cl. 9.5 Aprobat		Durabilitatea operațională v: rezistență la vibrații cl.15.6,15.7,15.15	cl. 9.7, 9.8, 9.15 Aprobat			Durabilitatea operațională y y	cl. 15.8, 15.9 până la 15.12=N/A, 15.13 cl. 9.9, 9.10 până la 9.13=N/A aS'			Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate cl. 15.5, 15.14 cl. 9.6, 9.14	Aprobat		
	Specificație tehnică armonizată		Performanță																																												
Caracteristici esențiale	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997 /AC:1999	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997 /AC:1999																																													
	EN 54-4:1997 /A1:2002 EN 54-4:1997 /A2:2006																																														
Performanță în condiții de incendiu	cl. 4, 5, 7 Aprobat																																														
Performanța sursei de alimentare	cl. 4, 5, 6 Aprobat																																														
Întârzierea de răspuns (răspuns cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12)	Aprobat																																														
Fiabilitatea operațională cl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11=N/A, 12, 13, 14 cl. 4, 5, 6, 7, 8	Aprobat																																														
Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns: rezistența la temperatură	cl. 15.4	cl. 9.5 Aprobat																																													
Durabilitatea operațională v: rezistență la vibrații cl.15.6,15.7,15.15	cl. 9.7, 9.8, 9.15 Aprobat																																														
Durabilitatea operațională y y	cl. 15.8, 15.9 până la 15.12=N/A, 15.13 cl. 9.9, 9.10 până la 9.13=N/A aS'																																														
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate cl. 15.5, 15.14 cl. 9.6, 9.14	Aprobat																																														
Histo y set on i																																															
Certificat nr. Descriere Data emiterii																																															
1 1293-CPR-0790 Certificat original emis pe 15 martie 2021																																															
2 1293-CPR-0790 Rev.1 Noua locație a companiei 6 noiembrie 2023																																															

Nová Dubnica, 6 noiembrie 2023



Michal M i ä i a k

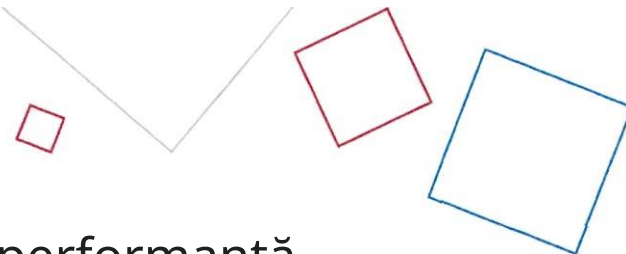

Declarație de performanță

X• 138/2025

Conform Regulamentului UE privind produsele de construcție nr. 305/2011

1. Cod de identificare unic al tipului de produs.

IRIS8

Cutie mare - IRIS8 B, IRIS8 (1-8) B, iRIS8 (1-8) B Cutie
mică - IRIS8 S, IRIS8 (1-8)L S, IRIS (1-4)L P, iRIS8 S Cutie
de extensie - IRIS8 S Ext, IRIS (1-8) Ext, iRIS8 S Ext

2. Numărul tipului.

IRIS8

Descriere. Panou de control al sistemului de alarmă de incendiu adresabil extensibil seria IRIS8

3. Utilizarea sau utilizările prevăzute ale acestui produs de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată, așa cum este prevăzută de către producător

Sisteme de detectare a incendiilor și de alarmă de incendiu instalate în și în jurul clădirilor

4. Producător

Teletek Electronics JSC
2, Str. Iliyansko shose
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia, Bulgaria

5. Companie comercială

Teletek Electronics JSC
2, Str. Iliyansko shose
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia, Bulgaria

6. Sistem de evaluare

Sistem 1

1. Organism notificat

EVPU a.s.
19 Str. Trencianska
018 51 Nova Dubnica, Slovacia

Numărul organismului notificat

1293

Au fost efectuate testele prescrise și evaluarea controlului producției de fabrică conform sistemului 1 și a fost emis următorul certificat

Numărul certificatului CE 1293-CPR-0790 Rev.1

b. Nu a fost emisă nicio evaluare tehnică europeană pentru acest produs.

9. Performanță declarată

Caracteristici esențiale Performanță Tehnică	armonizată specificație EN 54- 2:1997 EN 54- 2:1997/AC: 1999 EN 54-2:1997/A1:2006
Performanță în condiții de incendiu	Aprobat cl. 4, 5, 7
Întârzierea răspunsului (timpul de răspuns la incendiu)	Aprobat cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Fiabilitate operațională	Aprobat cl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I1=N/A, 12, 13, 14
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobat cl. 15.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobat cl. 15.6, 15.7, 15.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobat cl. 15.8, 15.9 până la 15.12=N/A, 15.13
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate	Aprobat cl. 15.5, 15.14

Caracteristici esențiale Performanță Tehnică	armonizată specificație EN 54- 4:1997 EN 54- 4:1997/AC:1999 EN 54 -4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006
Performanța sursei de alimentare	Aprobat cl. 4, 5, 6
Fiabilitate operațională	Aprobat cl. 4, 5, 6, 7, 8
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobat cl. 9.5
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobat cl. 9.7, 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobat cl. 9.9, 9.10 până la 9.13—N/A
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate	Aprobat cl. 9.6, 9.14

/fi. Performanța produsului identificat în punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată în punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă sub întreaga responsabilitate a producătorului identificat în punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

2, Str. Iliyansko shose NPZ Voenna Rampa Qu

1220 Sofia, Bulgaria
13.12.2023

Yul"

Yuliy Iliev

ty Manager

