



# EVPU<sup>®</sup>

ORGANISM NOTIFICAT Nr. 1293

## CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Nr. 1293 — CPR — 0606 Rev.2

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele de construcție sau CPR), acest certificat se aplică la , ' produs de construcție

Buton incendiu manual pentru alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă cu izolator încorporat  
modul SensolRIS MCP150PR, SensolRfS MCP150PB, Belinda MCP150PR,  
Belinda MCP150PB, Erida MCP150PR, Marl MCP150PR, Smoke sense MCP150PR,  
Expera HMi-PR, Expera HMi-PB

Pentru specificații, consultați Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la acest certificat

plasat pe piață sub numele sau marca comercială a

**Teletek Electronics JSC**

2, Str. Iliyansko Shose, NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria

și produs în fabrica de producție

**Teletek Electronics JSC**

2, Str. Iliyansko Shose, NPZ Voenna Rampa, 1220 Sofia, Bulgaria

Acest certificat atestă că toate dispozițiile referitoare la evaluarea și verificarea \_\_\_\_\_ cy of  
constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardelor

EN 54-11:2001, EN 54-11:2001/A1:2005,

EN 54-17:2005, EN 54-17:2005/AC:2007

sub sistemul 1 pentru performanța stabilită în acest certificat sunt aplicate și că controlul  
producției din fabrică efectuat de către producător este evaluat pentru a asigura

constanța performanței produsului de construcție.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată pe 6 noiembrie 2023 și va rămâne valabil atâta timp cât nici  
standardul armonizat, produsul de construcție, metodele AVCP sau condițiile de fabricație din fabrică nu  
sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către produsul notificat

Nova Dubnica, 6 noiembrie 2023 Michal M i s i a k

Q 5 482 2



## Annex No. 1 to Certificate No. 1293 - CPR – 0606 Rev.2 from November 6<sup>th</sup>, 2023

Specificații tehnice Punctele de apel manuale adresabile SensolIRIS MCP150PR și variantele derivate sunt concepute pentru aplicarea în sisteme de alarmă de incendiu adresabile, care suportă protocolul de comunicație TTE. Punctul de apel are un modul izolator încorporat care, atunci când este utilizat, permite funcționarea continuă a buclei în caz de scurtcircuit și fără a fi nevoie de utilizarea unor module izolatoare suplimentare. Punctele de apel sunt alimentate de la panoul de incendiu și pot fi controlate prin protocolul de comunicație.

Parametrii produselor: Tensiune de funcționare Consum de curent fără comunicație (max) Consum de curent cu comunicație (max) Consum de curent în modul de incendiu Material (plastic), culoare Tip (mod de operare conform EN 54-11) Element de lucru (2 părți)

Element fragil  
- Element de operare

Indicație "Alarmă de incendiu" Temperatura de funcționare

Umiditate relativă

Dimensiuni Greutate

15-32VDC 125 LA

@ 27 V DC 160 e

27 v DC

3mA

ABS,

roșu B

non-resetabil (un sticlă spartă) ' resetabil (un buton)

LED roșu -10°C -

\*60°C

(93 3)% e +40 C

125x125x36mm

257g

Parametrii modulului izolator:

V<sub>max</sub> Tensiune maximă de linie 32V

V<sub>nom</sub> Tensiune nominală de linie 28V

V<sub>min</sub> Tensiune minimă de linie 15V

V<sub>so max</sub> Tensiunea maximă la care dispozitivul se izolează 7.5V

V<sub>so min</sub> Tensiunea minimă la care dispozitivul se izolează 5.9V

V<sub>sc max</sub> Tensiunea maximă la care dispozitivul se reconectează 6.7V


V<sub>sc min</sub> Tensiunea minimă la care dispozitivul se reconectează 5V

I<sub>c max</sub> Curentul continuu maxim nominal cu comutatorul închis 0.7A

I<sub>s max</sub> Curentul maxim nominal de comutare (de exemplu, în caz de scurtcircuit) 1.8A

I<sub>l max</sub> Curentul maxim de scurgere cu comutatorul deschis (stare izolată) 16mA

Z<sub>c Trt6K</sub> Impedanța maximă în serie cu comutatorul închis 0.12CI@28VDC;  
0.150@15VDC



Nová Dubnica, 6 noiembrie 2023

Michal M i s i a k



Annex 2 to Certificate No. 1293 - CPR - 0606 Rev.2 from November 6", 2023

| Caracteristici esențiale                                                                                          | Specificație tehnică armonizată |                                | Performanță |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                                   | EN 54-11:2001 EN 54-11/A1:2005  | EN 54-17:2005 EN 54-17/AC:2007 |             |
| Condiții nominale de activare / Sensibilitate și Performanță în condiții de incendiu cl. 4.3.2, 4.4=N/A, 5.2, 5.3 |                                 | cl. 5.2                        | Promovat    |
| Fiabilitate operațională cl. 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5                             |                                 | cl. 4                          | Promovat    |
| Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la temperatură 5.4, 5.5 Promovat                              |                                 | cl. 5.7, 5.8=N/A, 5.9 cl.      |             |
| Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la vibrații cl. 5.9 la 5.12                                   |                                 | 5.14 la 5.17                   | Promovat    |
| Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate cl. 5.10, 5.11=N/A                               |                                 | , 5.12, 5.19=N/A cl. 5.6, 5.7  | Promovat    |
| Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la coroziune cl. 5.11=N/A, 5.13 cl. 5.8 Promovat              |                                 |                                |             |
| Durabilitatea fiabilității operaționale: stabilitate electrică cl. 5.6, 5.18 cl. 5.3, 5.13 Promovat               |                                 |                                |             |
| Istoricul certificării                                                                                            |                                 |                                |             |
| Nr. Certificat                                                                                                    | Nr. Descriere                   | Data emiterii                  |             |
| 1 1293-CPR-0606                                                                                                   | Certificat original emis pe     | 10 iulie 2018                  |             |
| 2 1293-CPR-0606 Rev.1                                                                                             | Adăugate noi mărci pe           | 28 februarie 2019              |             |
| 3 1293-CPR-0606 Rev.2                                                                                             | Noua locație a companiei        | 6 noiembrie 2023               |             |


Nová Dubnica, 6 noiembrie 2023

Q 54825

Michal M i s i a k





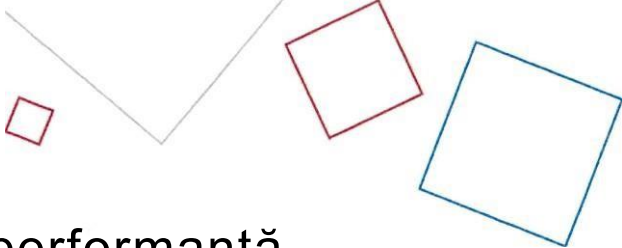

# Declarație de performanță

№ 057/2023

Conform Regulamentului UE privind produsele de construcție nr. 305/2011

1. Cod de identificare unic al produsului/tipului.

SensoIRIS MCP150PR

SensoIRIS MCP150PB

2. Numărul tipului.

SensoIRIS MCP150PR

SensoIRIS MCP150PB

*Description:*

Alarmă de incendiu analogică adresabilă inteligentă cu apel manual  
punct cu modul de izolare încorporat

3. Utilizarea sau utilizările intenționate ale produsului de construcție, conform  
specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum este prevăzut de producător

Sisteme de detectare a incendiilor și alarme de incendiu instalate în și în jurul clădirilor

4. Producător

Teletek Electronics JSC  
Str. Iliyansko shose nr. 2  
NPZ Voenna Rampa  
1220 Sofia, Bulgaria

5. Companie comercială

Teletek Electronics JSC  
Str. Iliyansko shose nr. 2  
NPZ Voenna Rampa  
1220 Sofia, Bulgaria

6. Sistem de evaluare

Sistem 1

7. Organism notificat

EVPU a.s.  
Str. Trencianska nr. 19  
018 51 Nova Dubnica, Slovacia

Numărul organismului notificat

1293

Au fost efectuate testele prescrise și evaluarea producției de fabrică  
control conform sistemului 4 și a fost emis următorul certificat

Numărul certificatului CE 1293- CPR-0606 Rev.2

8. Nici o evaluare tehnică europeană nu a fost emisă Jpentru acest produs.

## 9. Performanță declarată

| EN 54-11:2001+AI:2005 Sisteme de detectare a incendiilor și de alarmă la incendiu - Partea 11: Apel manual |                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>puncte</u>                                                                                              |                                                                                      |             |
| Clauza                                                                                                     | Descriere                                                                            | Performanță |
| 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 5.2, 5.3                                                                                | Condiții nominale de activare /Sensibilitate și Performanță în condiții de incendiu/ | Promovat    |
| 4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.5.5                                                                         | Promovat                                                                             |             |
|                                                                                                            | 7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, Fiabilitate operațională                                       |             |
| 5.7, 5.9 Durabilitate                                                                                      | teia fiabilității operaționale: rezistența la temperatură Prom                       | ovat        |
| 5.14 până la 5.17                                                                                          | Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la vibrații Prom                 | ovat        |
| 5.10, 5.12 Durabilitate                                                                                    | litatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate Prom                      | ovat        |
| 5.13 Durabilitate                                                                                          | a fiabilității operaționale: rezistența la coroziune Prom                            | ovat        |
| 5.6, 5.18 Durabilitate                                                                                     | litatea fiabilității operaționale: stabilitate electrică Prom                        | ovat        |

| EN 54-17:2005+AC:2007 Sisteme de detectare a incendiilor și de alarmă la incendiu - Partea 17: Izolatoare de scurtcircuit |                                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clauza                                                                                                                    | Descriere                                                                            | Performanță |
| 5.2                                                                                                                       | Condiții nominale de activare /Sensibilitate și Performanță în condiții de incendiu/ | Promovat    |
| 4                                                                                                                         | Fiabilitate operațională Promovat                                                    |             |
| 5.4, 5.5 Durabilitate                                                                                                     | litatea fiabilității operaționale: rezistența la temperatură Promovat                |             |
| 5.9 până la 5.12                                                                                                          | Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la vibrații Promovat             |             |
| 5.6, 5.7 Durabilitate                                                                                                     | litatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate Promovat                  |             |
| 5.8 Durabilitate                                                                                                          | litatea fiabilității operaționale: rezistența la coroziune Promovat                  |             |
| 5.3, 5.13 Durabilitate                                                                                                    | litatea fiabilității operaționale: stabilitate electrică Promovat                    |             |

1fi. Performanța produsului identificat în punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată în punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă sub întreaga responsabilitate a producătorului identificat în punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

2, Str. Iliyansko  
shose NPZ Voenna  
Rampa 1220 Sofia,  
Bulgaria 12.12.2023

Yuliy Iliev  
Quality Manager

